


REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (RTR) PARA EMPOTRAR EN TABIQUE HUECO.

RECORD NETWORK TERMINATION FOR BUILD IN
DRY WALL.

REGISTRE DE TERMINAISON DE RESEAU POUR CONSTRUIRE
EN TABIQUE CREUX.

MP42/2HGW* MP42/2BHGW

1 Vista general:

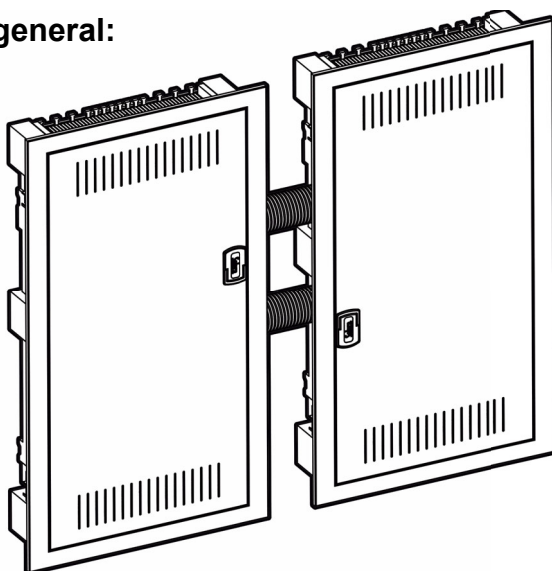


www.psolera.com

2 Normativa:

-Siga estas intrucciones para cumplir con los reglamentos de baja tensión R.D. 842/2002 y Telecomunicaciones R.D. 346/2011.

- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

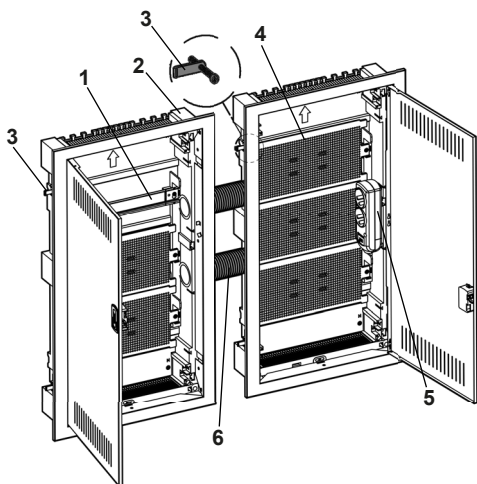

3 Descripción y componentes:

- Dimensiones para empotrar 613x330x88 (de 1 caja).
- Material termoplástico
- Marco y puerta metálicos.
- Instalación empotrada.
- Con posibilidad de cerradura metálica.(Ref. CER-MP28).


Ref. MP42/2BHGW:

- 1*- Rail DIN de 35mm (x1).
- 2- Caja empotrar (x2).
- 3- Garra metálica (x8).
- 4*- Placa de montaje multiperforada (x5).
- 5*- Base con 2 Tomas de corriente 2P+T, 16A 250V~ (x1).
- 6- Tubo corrugado Ø40 (x2).


La Ref. MP42/2BHGW está vacía; contiene todo lo anterior menos los accesorios internos (*).

4 Instrucciones de instalación:

- A** Colocar la caja con el frontal hacia la pared. Marcar sobre las ranuras. Unir los puntos con líneas.

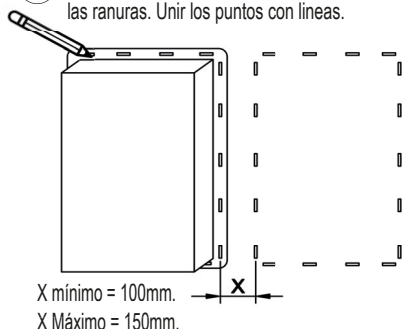


- B** Recortar las dos ventanas.

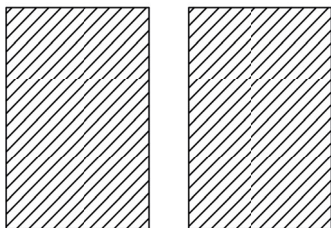

- C** Montar las cajas sobre el tabique hueco y ajustar las garras metálicas hasta que, las cajas, estén bien firmes.

- D** Colocar los tubos corrugados por sus agujeros, comunicando las dos cajas.

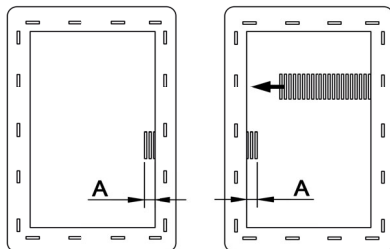


- E** Realizar la instalación pasando los cables entre cajas por dentro de los tubos corrugados.

5 Información Técnica:

-Temperatura límite para almacenaje, transporte e instalación.

-Temperatura resistencia al fuego (hilo incandescente).



6 Mantenimiento del producto:

-Limpiar la superficie de las cajas con un trapo humedo

7



Consejos de seguridad y uso.

8 Reciclado del producto:

-Póngase en contacto con el punto de venta, con las autoridades locales o con al fabricante:

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.

Polígono Industrial Fuente del Jarro.

C/. Villa de madrid, 53.

Tel. +34 96 132 23 01 / +34 96 132 23 52

46988 Paterna, Valencia, España.

www.psolera.com

PS

ABS

9 Anexo de información relativa a la directiva RAEE II:



La envoltente de este producto no está afectada por la Directiva 2012/19/UE RAEE II, pero los dispositivos AEE (base múltiple descrita en el punto 3, numero 5, de esta instrucción) incorporados en el interior sí que lo están de forma individual.

No los tires a la basura, recícialos.

Este aparato está marcado con el símbolo del cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE II). Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos (de manera gratuita).

Instructions for use and safety

ENGLISH

1

General view:

2

Normative:- Follow these instructions to comply with the R.D. 842/2002 and Telecommunications R.D. 346/2011. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.

3

Description and components:- Dimensions for embedding 613x330x88 (x1). -Thermoplastic material.
- Metal frame and door- Flush installation. - With metal lock. 1- Dimensions for embedding.- Metal frame and door. 1*- 35mm DIN Rail (x1); 2-Flush box(x1); 3-Clamping for dry wall; 4*-Multiperforated plate assembly (x5); 5*-2 Multipoints sockets 2P+E, 16A 250V~(x1); 6-Tube Ø40 (x2).
Ref. MP42 / 2HGW is empty; contains all of the aboveless internal accessories (*).

- 4** Installation instructions: A- Place the box with the front facing the wall. Mark on the slots. Join the points with lines. B- Cut out the two windows. C- Mount the boxes on the hollow partition and adjust the metal claws until the boxes are firm. C- Place the tubes through their holes, communicating the two boxes. E- Perform the installation passing the cables between boxes inside the tubes.
- 5** Technical information: -Temperature limit for storage, transport and installation.  Halogen Free
- GWT 850°C
- 6** Product maintenance: -Wipe the surface of the boxes with a damp cloth.
- 7** Safety and usage tips.
- 8** Product recycling: -Contact the point of sale, local authorities or the manufacturer.
- 9** Annex of information related to the WEEE II directive: The enclosure of this product is not affected by Directive 2012/19/EU WEEE II, but the EEE devices (multi-point socket described in point 3, number 5, of this instruction) incorporated in the interior, it is affected in individual form. Do not throw them in the trash, recycle them. This device is marked with the symbol of compliance with the European Directive 2012/19 /EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE II). This symbol on the equipment or on its packaging indicates that the present product cannot be treated as normal household waste. It must be delivered to the corresponding collection point for electrical and electronic equipment (free of charge).

Mode d'emploi et de sécurité

FRANÇAIS

- 1** Vue d'ensemble:
- 2** La réglementation: -Suivez ces instructions pour se conformer à la réglementation basse tension R.D. 842/2002 et des télécommunications R.D. 346/2011. -Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués par une personne autorisée.
- 3** Description et composants: - Dimensions pour l'intégration 613x330x88 (x1). -Matériau thermoplastique.
- Cadre et porte en métal - Installation affleurante. - Avec serrure en métal. 1- Dimensions pour l'intégration.
- Cadre en métal et porte. Rail DIN 1 * - 35mm (x1); Boîte 2-chasse (x1); 3-serrage pour mur sec; Assiette de 4 * plaques multi-perforées(x5); 5 * -2 Douilles multipoints 2P + E, 16A 250V ~ (x1); 6 tubes Ø40 (x2).
Réf. MP42 / 2HGW est vide; contient tous les accessoires internes ci-dessus (*).
- 4** Instructions d'installation: A- Placez la boîte avec le devant face au mur. Marque sur les fentes. Rejoignez les points aveclignes. B- Découpez les deux fenêtres. C- Montez les boîtes sur la cloison creuse et ajustez les griffes métalliques jusqu'à les boîtes sont fermes. C- Placez les tubes à travers leurs trous, en communiquant les deux boîtes. E- Effectuer le installation passant les câbles entre les boîtes à l'intérieur des tubes.
- 5** Information technique: -Les limites de température pour le stockage, le transport et l'installation.  Sans Halogène.
- GWT 850°C
- 6** Entretien du produit: -Nettoyer la surface des boîtes avec un chiffon humide.
- 7** Des conseils et de l'utilisation de sécurité.
- 8** Recyclage du produit: -Contactez le point de vente, avec les autorités locales ou le fabricant:
- 9** Annexe d'informations relatives à la directive DEEE II: La boîtier de ce produit n'est pas affectée par la directive 2012/19 / UE DEEE II, mais les appareils EEE (base multiple décrite au point 3, numéro 5, de cette instruction). Incorporés à l'intérieur, il est affectée de forme individuelle. Ne les jetez pas à la poubelle, recyclez-les. Cet appareil est marqué du symbole de conformité à la directive européenne 2012/19 / UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE II). Ce symbole sur l'équipement ou sur son emballage indique que le présent produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager normal. Il doit être livré au point de collecte correspondant pour les équipements électriques et électroniques (gratuit).