




CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2

ANALIZADOR DE REDES
POWER ANALYZER
ANALYSEUR DE RÉSEAUX
ANALIZZATORE DI RETE
محلل الشبكات
ANALISADOR DE REDES

ES EN FR IT AR PT



Dimensiones / Dimensions / Dimensões /
Dimensioni / الأبعاد / Dimensões

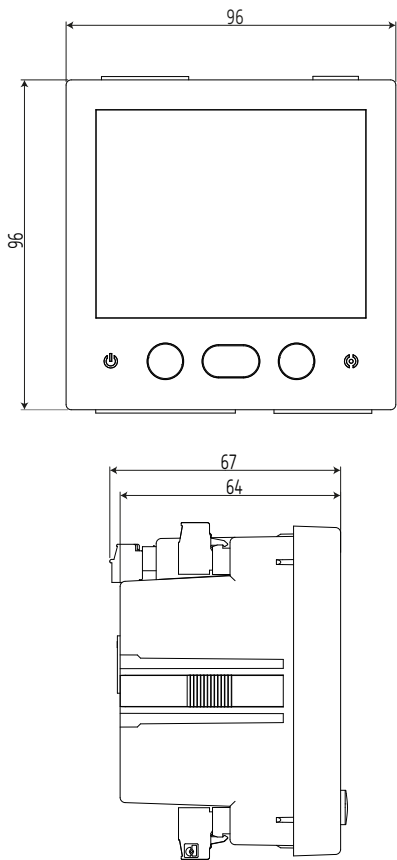


Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.


Note: Unit images are for illustrative purposes only and may differ from the actual unit.

Conexiones / Conctions / Connexions /
Connessione / تاليصوت / Ligações


Red trifásica a 4 hilos / 4-wire three-phase network

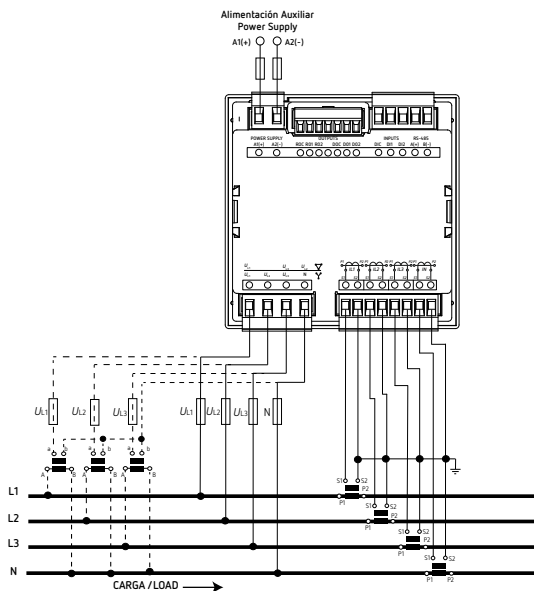

Red trifásica a 3 hilos / 3-wire three-phase network

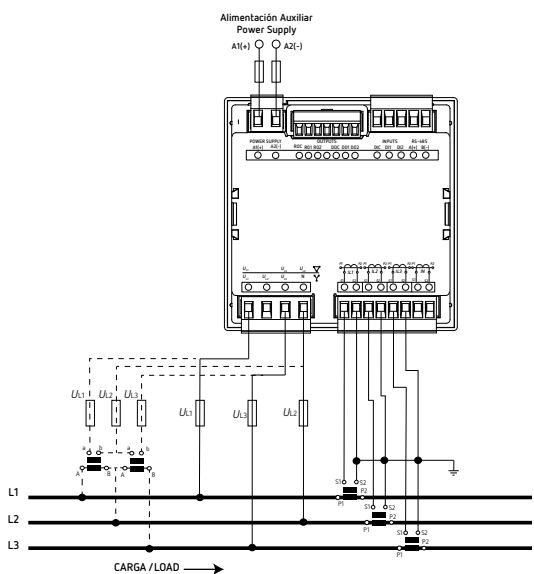

Red trifásica a 3 hilos / 3-wire three-phase network (ARON)

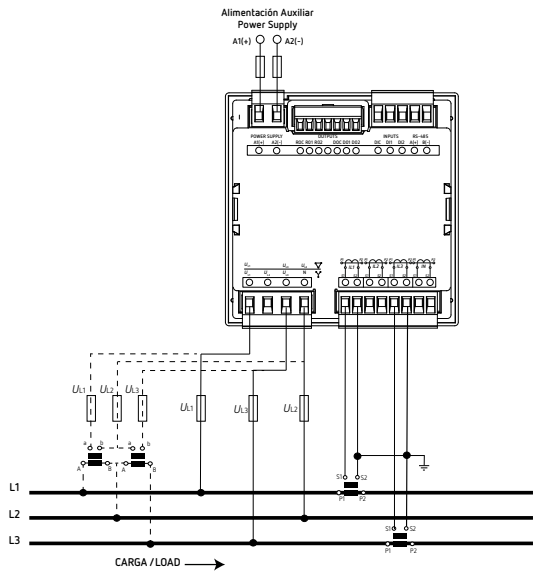

ES

Este manual es una guía de instalación del **CVM-C11**. Para más información, se puede descargar el manual completo en la página web de **CIRCUTOR**: www.circuitor.com

¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, reparación o manipulación de cualquiera de las conexiones del equipo debe desconectar el aparato de toda fuente de alimentación, tanto alimentación como de medida. Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa. El diseño del equipo permite una sustitución rápida en caso de avería.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

1. DESCRIPCIÓN

El **CVM-C11** es un equipo que mide, calcula y visualiza los principales parámetros eléctricos en redes monofásicas, de dos fases con y sin neutro, trifásicas equilibradas, con medida en ARON o desequilibradas. La medida se realiza en verdadero valor eficaz, mediante tres entradas de tensión CA y cuatro entradas de corriente.

El modelo **CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2**, realiza la medida de corriente a través de transformadores /5A o /1A. Dispone de entradas y salidas digitales, salidas de relé y comunicaciones RS-485.

2. INSTALACIÓN

La instalación del equipo se realiza en panel (taladro del panel de 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm. según IEC 61554). Todas las conexiones quedan en el interior del cuadro eléctrico.

¡IMPORTANTE!

Tener en cuenta que con el equipo conectado, los bornes pueden ser peligrosos al tacto, y la apertura de cubiertas ó eliminación de elementos puede dar acceso a partes peligrosas al tacto. El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación

El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con fusibles tipo gL (IEC 60269) ó clase M, comprendido entre 0.5 y 2A. Deberá estar previsto de un interruptor magnetotérmico o dispositivo equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación.

EN

This manual is a **CVM-C11** installation guide. For further information, please download the full manual from the **CIRCUTOR** web site: www.circuitor.com

IMPORTANT!

The device must be disconnected from its power supply sources (power supply and measurement) before undertaking any installation, repair or handling operations on the device's connections. Contact the after-sales service if you suspect that there is an operational fault in the device. The device has been designed for easy replacement in case of malfunction.

The manufacturer of the device is not responsible for any damage resulting from failure by the user or installer to heed the warnings and/or recommendations set out in this manual, nor for damage resulting from the use of non-original products or accessories or those made by other manufacturers.

1. DESCRIPTION

The **CVM-C11** device measures, calculates and displays the main electrical parameters of the following networks: single-phase, two-phase, with and without neutral, balanced three-phase, with ARON measurements or unbalanced. The measurement will be taken in RMS with the three AC voltage inputs and four current inputs.

CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2, indirect current measurement with /5A or /1A transformers. It has digital inputs and outputs, relay outputs and RS-485 communications.

2. INSTALLATION

The device will be installed on a panel (92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm panel drill hole, in compliance with IEC 61554). All the connections are located inside the electric panel.

IMPORTANT!

Take into account that when the device is connected, the terminals may be hazardous to the touch, and opening the covers or removing elements may provide access to parts that are dangerous to the touch. Do not use the device until it is fully installed

The device must be connected to a power circuit that is protected with type gL (IEC 60269) or M class fuses with a rating of 0.5 to 2 A. It must be fitted with a circuit breaker or equivalent device, in order to be able to disconnect the unit from the power supply network.

FR

Ce manuel est un guide d'installation du **CVM-C11**. Pour une plus ample information, le manuel complet peut être téléchargé sur le site web de **CIRCUTOR** : www.circuitor.com.

IMPORTANT!

Avant d'effectuer toute opération de installation, réparation ou manipulation de l'une quelconque des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter l'appareil de toute source d'alimentation, tant d'alimentation que de mesure. Lorsque vous suspectez un mauvais fonctionnement de l'équipement, contactez le service après-vente. La conception de l'équipement permet son remplacement rapide en cas de panne.

Le fabricant de l'équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produiraient dans le cas où l'utilisateur ou l'installateur n'aurait pas respecté les avertissements et/ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l'utilisation de produits ou d'accessoires non originaux ou d'autres marques.

1. DESCRIPTION

Le **CVM-C11** est un équipement qui mesure, calcule et affiche les principaux paramètres électriques sur les réseaux monophasés, à deux phases avec et sans neutre, triphasés équilibrés, avec une mesure en ARON ou déséquilibrés. La mesure est réalisée en véritable valeur efficace, moyennant trois entrées de tension c.a. et quatre entrées de courant.

CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2, mesure de courant indirect avec transformateurs /5A ou /1A. Il dispose d'entrées et de sorties numériques, de sorties relais et de communications RS-485.

2. INSTALLATION


L'installation de l'équipement est réalisée sur panneau (perforation du panneau de 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm. selon IEC 61554). Toutes les connexions sont à l'intérieur du tableau électrique.

IMPORTANT!


Prendre en compte que, avec l'équipement connecté, les bornes peuvent être dangereuses au toucher, et l'ouverture de capots ou l'élimination d'éléments peut donner accès aux parties parties dangereuses au toucher. L'équipement ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

L'équipement doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé avec des fusibles type gL (IEC 60269) ou classe M, avec des valeurs comprises entre 0,5 et 2A. Il doit être pourvu d'un interrupteur magnétothermique, ou dispositif équivalent, pour pouvoir déconnecter l'équipement du réseau d'alimentation.

Red monofásica fase-neutro de 2 hilos
2-wire Single-phase network (Neutral)

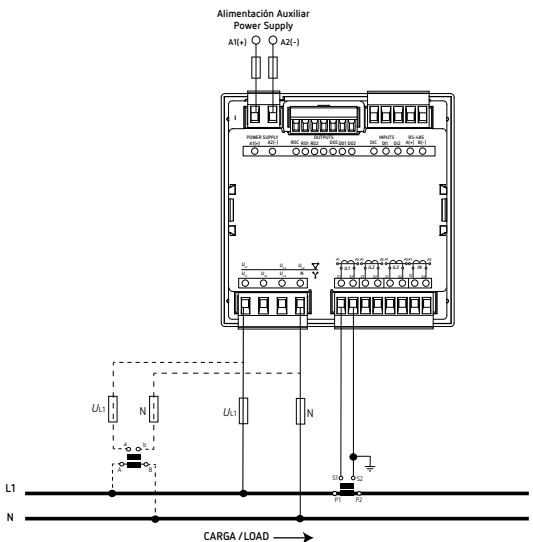

Red monofásica fase - fase de 2 hilos
2-wire Single-phase network Phase - Phase

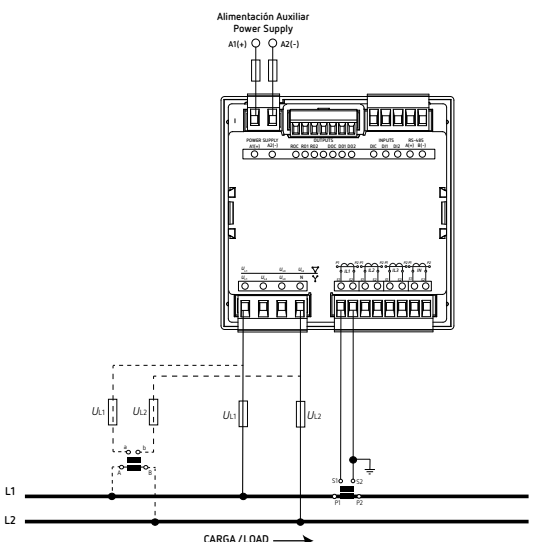

Características técnicas / Technical features / Caractéristiques techniques / Caratteristiche tecniche / الخصائص التقنية / Características técnicas

Alimentación	Power supply	CA / AC		CC/DC	
Tensión nominal	Rated voltage	100 ... 270 V ~ ± 10%		100... 270 V === ± 10% ===	
Frecuencia	Frequency	50 ... 60 Hz		-	
Consumo	Consumption	2 ... 5 VA		1.2 ... 2 W	
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300 V		CAT III 300 V	
Circuito de medida de tensión	Voltage measurement circuit				
Tensión nominal (Un)	Rated voltage (Un)	230V F-N / Ph-N, 400 V F-F / Ph-Ph			
Margen de medida de tensión	Voltage measurement margin	5 ... 120% Un			
Margen de medida de frecuencia	Frequency measurement margin	45 ... 65 Hz			
Impedancia de entrada	Input impedance	> 1 MΩ			
Tensión mínima de medida (Vstart)	Min. voltage measurement (Vstart)	10 V			
Categoría de la instalación	Installation category	CAT III 300 V			
Circuito de medida de corriente	Current measurement circuit				
Corriente nominal (In)	Rated current (In)	.../5A o .../1A			
Margen de medida de corriente	Current measurement margin	1 ... 120% In			
Corriente máxima, impulso < 1s	Maximum current, impulse < 1s	100 A			
Corriente mínima de medida (Istart)	Min. current measurement (Istart)	1 mA			
Categoría de instalación	Installation category	CAT III 300 V			
Precisión de las medidas	Measurement accuracy	UNE-EN 61557-12			
Medida de tensión	Voltage measurement	0.2%			
Medida de corriente	Current measurement	0.2%			
Medida de potencia activa	Active power measurement	0.5% ± 2 dígitos/digits			
Medida de potencia reactiva	Reactive power measurement	1% ± 2 dígitos/digits			
Salidas de relés	Relays outputs				
Cantidad	Quantity	2			
Tensión máxima contactos abiertos	Max. voltage open contacts	250V ~ / 30 V ===			
Corriente máxima	Maximum current	2.5 A			
Potencia máxima de conmutación	Maximum switching power	625 VA / 75 W (AC1)			
Vida eléctrica (250V CA / 5A)	Electrical life (250V AC/ 5A)	60x10 ³ ciclos / cycles			
Vida mecánica	Mechanical life	10x10 ⁶ ciclos / cycles			
Entrada digital	Digital input				
Cantidad	Quantity	2			
Tipo	Type	NPN			
Aislamiento	Insulation	2000 V			
Corriente máxima en cortocircuito	Max. current in short circuit	4 mA ===			
Tensión máxima en circuito abierto	Max. voltage in open circuit	17 V ===			
Salida digital	Digital output				
Cantidad	Quantity	2			
Tipo	Type	NPN			
Tensión máxima	Maximum voltage	24 V ===			
Corriente máxima	Maximum current	50 mA			
Frecuencia máxima	Maximum frequency	16 imp/s			
Anchura de pulso	Pulse widht	30 ms - 400 ms			
Comunicaciones	Communications	Modbus RTU		BACnet	
Bus de campo	Bus	RS-485		MS/TP	
Protocolo de comunicaciones	Protocol	Modbus RTU		BACnet	
Velocidad	Baud rate	9600-19200-38400 bps			
Bits de stop	Stop bits	1-2		1	
Paridad	Parity	sin - par -impar / none - even -odd		sin / none	
Interface con el usuario	User interface				
Display	Display	LCD Custom COG			
Teclado	Keyboard	3 teclas / keys			
LED	LED	2 LED			
Características ambientales	Environmental features				
Temperatura de trabajo	Operating temperature	-25°C ... +70°C			
Temperatura de almacenamiento	Storage temperature	-25°C ... +75°C			
Humedad relativa (sin condensación)	Relative humidity (non-condensing)	5 ... 95%			
Altitud máxima	Maximum altitude	2000 m			
Grado de protección IP	Protection degree IP	IP20, Frontal / Front panel: IP54			
Grado de protección IK	Protection degree IK	IK08			
Grado de polución	Pollution degree	2			
Uso	Use	Interior / Indoor			
Características mecánicas	Mechanical features				
Bornes	Terminals				
1, 2, 14 ... 17, 9 ... 13, 18 ... 25	1, 2, 14 ... 17, 9 ... 13, 18 ... 25	0.2 ... 2.5 mm²	0.5 ... 0.6 Nm	 M3	
3 ... 8	3 ... 8	0.2 ... 1.5 mm²	0.2 ... 0.25 Nm	 M2	
Dimensiones	Dimensions	96 x 96 x 67.2 mm			
Peso	Weight	353 g.			
Envolvente	Surround	Plástico V0 autoextinguible / Self-extinguishing V0 plastic			
Fijación	Attachment	Panel			
Normas / Standars					
EN IEC 61326-1:2021, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61010-2-030, EN IEC 61557-12, EN 61010-1					

IT

Il presente manuale è una guida di installazione del **CVM-C11**. Per ulteriori informazioni si può scaricare il manuale completo dalla pagina web di **CIRCUTOR**: www.circutor.com



IMPORTANTE !

Prima di effettuare qualsiasi operazioni di installazione, riparazione o movimentazione di qualsiasi connessione del dispositivo è necessario scollegare tutte le fonti di alimentazione. In caso di malfunzionamento del dispositivo contattare il servizio post-vendita. Il dispositivo è stato progettato per permette una rapida sostituzione dello stesso in caso di guasto.

Il produttore del dispositivo non è responsabile per qualsiasi tipo di danno causato dal mancato rispetto, da parte dell'utente o dell'installatore, delle avvertenze e/o raccomandazioni indicate in questo manuale né per i danni derivanti dall'uso di prodotti o accessori non originali o di altri marchi.

1. DESCRIZIONE

Il **CVM-C11** è un dispositivo che misura, calcola e visualizza i principali parametri elettrici all'interno delle reti monofase, bifase con e senza neutro, trifase equilibrate, le cui misure sono espresse in ARON o disequilibrate. La misurazione è effettuata tramite un vero valore efficace, attraverso tre ingressi di tensione CA e quattro ingressi di corrente.

CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2, misurazione della corrente alternata attraverso trasformatori /5A o /1A. Dispone di ingressi e uscite digitali, uscite a relè e comunicazioni RS-485.

2. INSTALLAZIONE

L'installazione del dispositivo si realizza all'interno di pannelli (foro del pannello di 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm. in conformità con IEC 61554). Tutte le connessioni sono contenute all'interno del quadro elettrico.



IMPORTANTE !

Non dimenticare che con il dispositivo collegato, i morsetti possono essere pericolosi al tatto e l'apertura delle protezioni o la rimozione di elementi possono permettere l'accesso a parti pericolose. Il dispositivo non deve essere utilizzato fino a quando non sia stata completata del tutto la sua installazione.

Il dispositivo deve essere collegato a un circuito di alimentazione protetto con fusibili di tipo gL (IEC 60269) o classe M, compresi tra 0,5 e 2A. Dovrà essere dotato di un interruttore magnetotermico o di un dispositivo equivalente per scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.

AR

هذا الدليل هو دليل التثبيت **CVM-C11**. لمزيد من المعلومات ، يمكنك زيارة موقع **CIRCUTOR** على الويب: www.circutor.com



هام!

قبل إجراء أي عملية تثبيت أو إصلاح أو تعامل لأي من توصيلات الجهاز يجب عليك فصل الجهاز عن جميع مصادر الطاقة. سواء الطاقة أو القياس. وعندما تشكل في سوء أداء الجهاز، اتصل بخدمة ما بعد البيع. يسمح تصميم الجهاز باستبدال سريع في حالة حدوث عطل.

لا تتحمل الشركة المصنعة للمعدات المسؤولية عن أي أضرار من أي نوع في حالة عدم استجابة المستخدم أو الشخص المثبت للتحذيرات و/أو التوصيات المشار إليها في هذا الدليل أو بسبب الأضرار الناتجة عن استخدام منتجات أو ملحقات غير أصلية أو من علامات تجارية أخرى.

1. الوصف

إن **CVM-C11** هو عبارة عن جهاز يقيس ويحسب ويعرض المعلومات الرئيسية الكهربائية في الشبكات أحادية الطور، وطورين مع وبدون محايد. وثلاثية الطور متوازنة مع قياس في ARON أو غير متوازنة. يتم القياس بقيمة فعالة حقيقية، من خلال ثلاثة مداخل جهد تيار متردد وأربعة مداخل تيار.

يقوم الطراز **CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2** بإجراء قياس التيار من خلال محولات 5A/ أو 1A/. يحتوي على مداخل ومنافذ رقمية ومنافذ مرحل واتصالات -RS-485.

2. التركيب

يتم تثبيت الجهاز على لوحة (ثقب لوحة 92^{+0.8} x 92^{+0.8} ملم. وفقاً ل IEC 61554). تبقى جميع التوصيلات في داخل اللوحة الكهربائية.



هام!

ضع في اعتبارك أنه مع توصيل الجهاز، يمكن أن يكون لمس المرابط خطيراً. ويمكن أن يؤدي فتح الأغشية أو إزالة العناصر إلى إتاحة الوصول إلى الأجزاء التي يكون لمسها خطيراً. يجب عدم استخدام الجهاز حتى يتم الانتهاء من تركيبه تماماً

ويجب توصيل الجهاز بدائرة طاقة محمية بمصاهر من نوع (IEC 60269 (gL أو فئة M. تتراوح بين 0.5 و 2A. ويجب تزويده بمفتاح قاطع مغناطيسي حراري أو ما يعادله من جهاز. لفصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

PT

Este manual é um guia de instalação do **CVM-C11**. Para mais informações, é possível descarregar o manual completo no endereço de Internet **CIRCUTOR**: www.circutor.com



IMPORTANTE!

Antes de efectuar qualquer operação de instalação, reparação ou manipulação de qualquer das ligações do equipamento, o equipamento deve ser desligado de qualquer fonte de alimentação, tanto de alimentação como de medição. Em caso de suspeita de mau funcionamento do equipamento, entre em contacto com o serviço após-venda. O desenho do equipamento permite uma substituição rápida em caso de avaria.

O fabricante do equipamento não se responsabiliza por quaisquer danos emergentes no caso de o utilizador ou o instalador não respeitarem as as advertências e/ou recomendações indicadas neste manual nem por danos derivados da utilização de produtos ou acessórios não originais ou de outras marcas.

1. DESCRIÇÃO

O **CVM-C11** é um equipamento que mede, calcula e visualiza os principais parâmetros eléctricos em redes monofásicas, bifásicas e sem neutro, trifásicas equilibradas, com medição em ARON ou desequilibradas. A medição é realizada num verdadeiro valor eficaz, mediante três entradas de tensão CA e quatro entradas de corrente.

CVM-C11-ITF-IN-485-ICT2, medição de corrente indirecta com transformadores /5A ou /1A. Possui entradas e saídas digitais, saídas a relé e comunicação RS-485.

2. INSTALAÇÃO


A instalação do equipamento é realizada em painel (orifício do painel de 92^{+0.8} x 92^{+0.8} mm segundo a norma IEC 61554). Todas as ligações ficam no interior do quadro eléctrico.



IMPORTANTE!

Ter em conta que, com o equipamento conectado, os bornes podem ser perigosos ao tacto e a abertura de coberturas ou a eliminação de elementos pode permitir o acesso a partes perigosas ao tacto. O equipamento não deve ser utilizado até que tenha finalizado por completo a sua instalação.

O equipamento deve ser ligado a um circuito de alimentação protegido com fusíveis tipo gL (IEC 60269) ou classe M, compreendidos entre 0,5 e 2 A. Deve estar provido dum interruptor magnetotérmico ou dispositivo equivalente para desligar o equipamento da rede de alimentação.

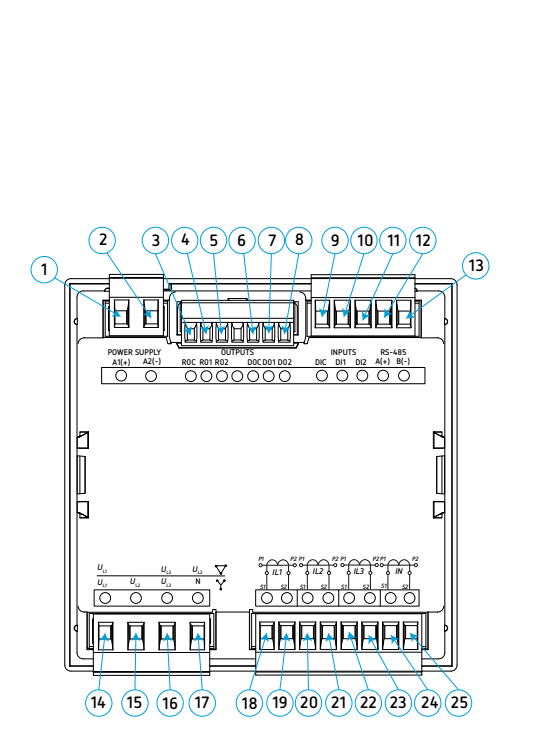

Servicio técnico / Technical service / Service technique / Servizio tecnico / الخدمة الفنية / Serviço técnico

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail: sat@circutor.com

M361A01-68-22C