




Interruptor diferencial de reconexión automática

REC4

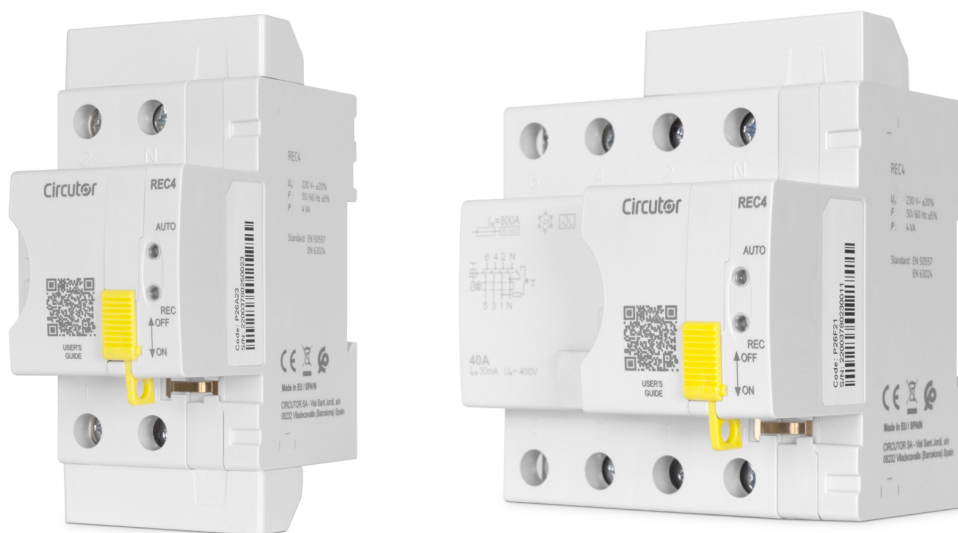

MANUAL DE INSTRUCCIONES

(M202B01-01-21A)



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a continuación.

	PELIGRO Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o materiales.
---	---

	ATENCIÓN Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.
---	---

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga presente que:

	Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta además riesgo de incendio. Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.
---	--

	ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correctamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.
---	--

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar las características o el manual del producto, sin previo aviso.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del equipo o a las especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones.

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .

www.circutor.com



	CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados con el equipo.
---	---

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	3
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	3
CONTENIDO	4
HISTÓRICO DE REVISIONES	5
SÍMBOLOS	5
1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN	6
2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	6
3.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO	7
3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS	7
3.2.- INSTALACIÓN	7
3.3.- CONEXIÓN	8
3.3.1.- ESQUEMA DE CONEXIÓN MODELO DE 2 POLOS: REC4-2P	8
3.3.2.- ESQUEMA DE CONEXIÓN MODELO DE 4 POLOS: REC4-4P	9
4.- FUNCIONAMIENTO	10
4.1.- DESCRIPCIÓN	10
4.2.- LEDs	11
4.3.- PUESTA EN MARCHA	12
4.3.1.- MODO AUTOMÁTICO	12
4.3.2.- MODO MANUAL	12
4.4.- MODOS DE FUNCIONAMIENTO	13
4.4.1.- MANUAL	13
4.4.2.- AUTOMÁTICO	13
5.- MANTENIMIENTO	15
6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16
7.- SERVICIO TÉCNICO	19
8.- GARANTÍA	19
9.- CERTIFICADO CE	20

HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones.

Fecha	Revisión	Descripción
11/18	M202B01-01-18A	Versión Inicial
04/20	M202B01-01-20A	Modificaciones en los siguientes apartados: 2.- 3.3. - 4.1. - 4.2. - 6.
06/21	M202B01-01-21A	Modificaciones en los siguientes apartados: 4.2.

SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos.

Símbolo	Descripción
	Conforme con la directiva europea pertinente.
	Equipo bajo la directiva europea 2012/19/EC. Al finalizar su vida útil, no deje el equipo en un contenedor de residuos domésticos. Es necesario seguir la normativa local sobre el reciclaje de equipos electrónicos.
	Corriente continua.
	Corriente alterna.

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.

1.- COMPROBACIONES A LA RECEPCIÓN

A la recepción del equipo compruebe los siguientes puntos:

- El equipo se corresponde con las especificaciones de su pedido.
- El equipo no ha sufrido desperfectos durante el transporte.
- Realice una inspección visual externa del equipo antes de conectarlo.
- Compruebe que está equipado con :
 - Guía de instalación




Si observa algún problema de recepción contacte de inmediato con el transportista y/o con el servicio postventa de **CIRCUTOR**.

2.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REC4 es un interruptor diferencial tipo A de 2 ó 4 polos asociado a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia.

En el modelo **REC4-2P**, para una protección de alta sensibilidad se utiliza el modo de reconexión por aislamiento, de tal forma que el equipo sólo reconecta cuando el defecto que originó el disparo ha desaparecido. Para el resto de modelos se adopta el modo de reconexión por tiempos para garantizar la continuidad de suministro eléctrico.

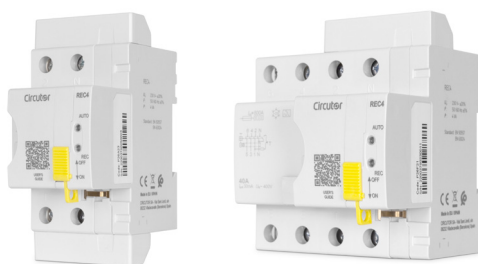

El equipo dispone de:

- **2 LED** de indicación.
- Reconexión automática por Aislamiento o Tiempo, en función del modelo (**Tabla 3**).
- **Tapa de protección** del sistema de rearme.
- **Pasador selector de modo**, para seleccionar el modo de funcionamiento: Manual o Automático. Y que permite el bloqueo físico de las reconexiones.

Tabla 3: Modelos REC4.

Modelos	Modo Reconexión	Corriente Nominal (In)	Sensibilidad (ΔI_n)
REC4-2P-40-30	Aislamiento	40 A	30 mA
REC4-2P-63-30	Aislamiento	63 A	30 mA
REC4-2P-40-300	Tiempo	40 A	300 mA
REC4-2P-63-300	Tiempo	63 A	300 mA
REC4-4P-40-30	Tiempo	40 A	30 mA
REC4-4P-63-30	Tiempo	63 A	30 mA
REC4-4P-40-300	Tiempo	40 A	300 mA
REC4-4P-63-300	Tiempo	63 A	300 mA

3.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO

3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS



Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo manipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas en este manual de instrucciones.

La instalación del equipo **REC4** debe ser realizada por personal autorizado y cualificado.

Es fundamental mantener los cables en perfecto estado para eliminar accidentes o daños a personas o instalaciones.

El fabricante del equipo no se hace responsable de daños cualesquiera que sean en caso de que el usuario o instalador no haga caso de las advertencias y/o recomendaciones indicadas en este manual ni por los daños derivados de la utilización de productos o accesorios no originales o de otras marcas.

En caso de detectar un fallo de funcionamiento del equipo o en la protección del mismo debe dejar el equipo fuera de servicio.

El diseño del equipo permite una sustitución rápida del mismo en caso de avería.



Antes de acceder a partes activas, inhabilite la función de rearme automático y desconecte el dispositivo de protección principal.



Cuando sospeche un mal funcionamiento del equipo póngase en contacto con el servicio postventa.

3.2.- INSTALACIÓN



El equipo no debe ser utilizado hasta que haya finalizado por completo su instalación.

El **REC4** es un equipo diseñado específicamente para ser instalado dentro de un cuadro eléctrico o envolvente, con fijación en carril DIN (IEC 60715).

Para realizar la fijación en el carril DIN :

- 1.- Apoyar el equipo a la parte superior del carril DIN.
- 2.- Balancear el **REC4** hacia abajo hasta que se ajuste a la parte inferior del carril DIN.
- 3.- Comprobar que queda fijado completamente.

3.3.- CONEXIÓN

El **REC4** debe conectarse a una instalación protegida con fusibles acorde con el rango de alimentación y consumo del equipo.

Nota: Sección del cable de 16 - 25 mm²

	Con el equipo conectado, los bornes, la apertura de cubiertas o la eliminación de elementos, puede dar acceso a partes peligrosas al tacto
	Es necesario comprobar el diferencial y la instalación en el caso de que el REC4 indique fallo permanente (LEDs AUTO y REC encendidos)
	En el caso de instalación del equipo con el interruptor diferencial en estado OFF, cuando se da tensión al cuadro, por motivos de seguridad el equipo no aplica la secuencia de reconexión automática. Y Los LED AUTO y REC se encienden para apagarse en unos segundos. Es necesario realizar una reconexión manual del sistema con el cuadro en tensión.

3.3.1.- ESQUEMA DE CONEXIÓN MODELO DE 2 POLOS: REC4-2P

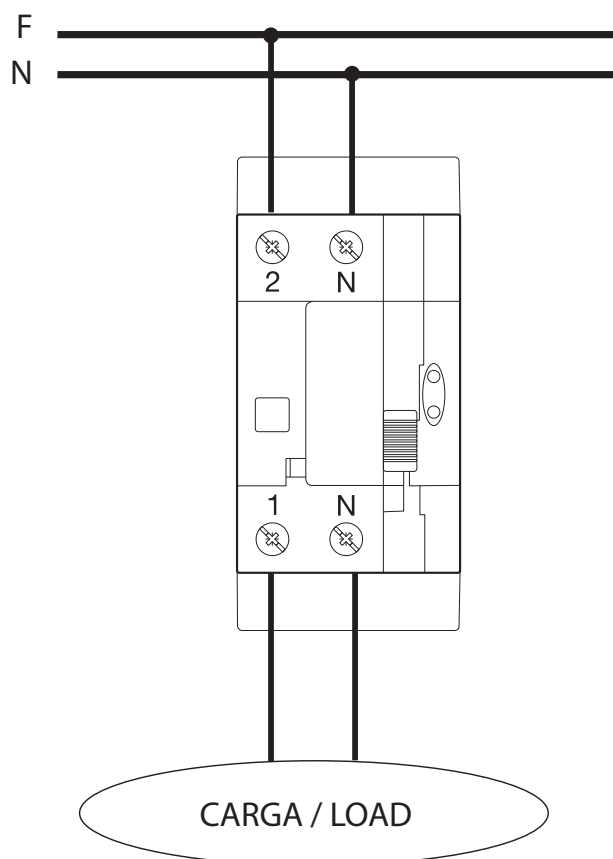


Figura 1: Esquema de conexión REC4-2P.

3.3.2.- ESQUEMA DE CONEXIÓN MODELO DE 4 POLOS: REC4-4P

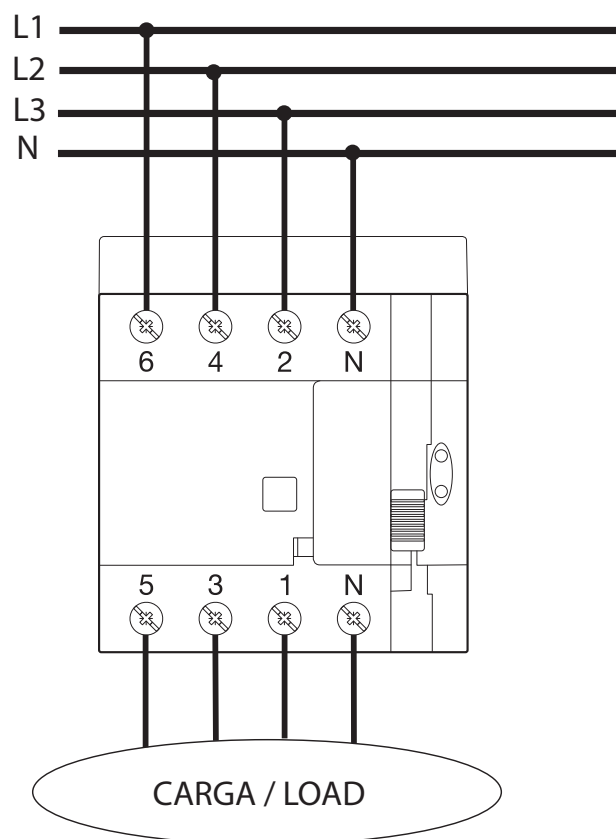


Figura 2: Esquema de conexión REC4-4P: Sistema trifásico.

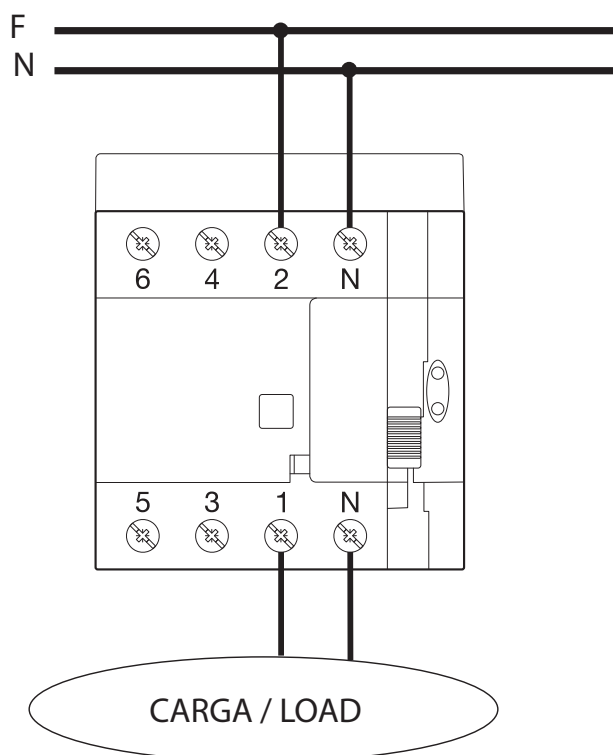


Figura 3: Esquema de conexión REC4-4P: Sistema monofásico.

4.- FUNCIONAMIENTO

4.1.- DESCRIPCIÓN

En la **Figura 4** y **Figura 5** se muestra una descripción de las partes más importantes de equipo.

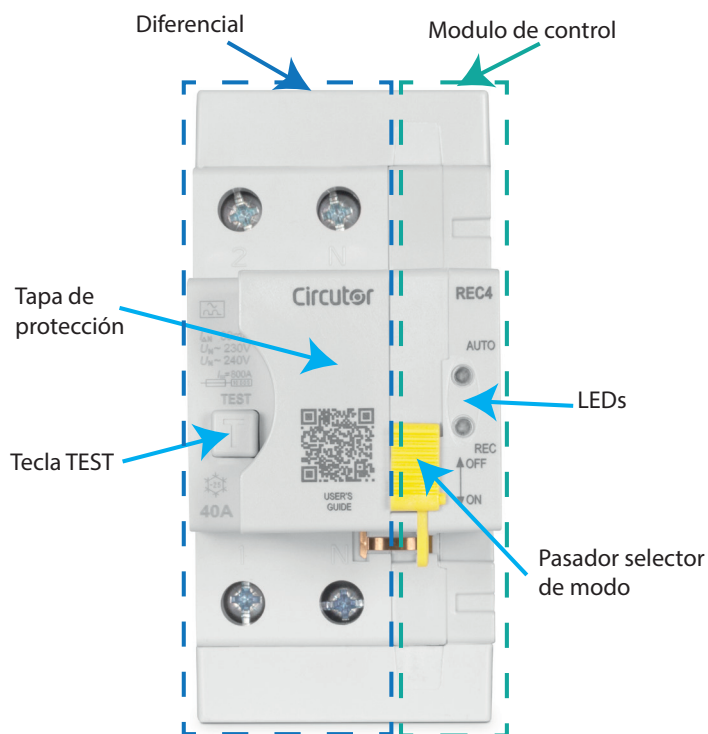


Figura 4: Descripción del REC4-2P.

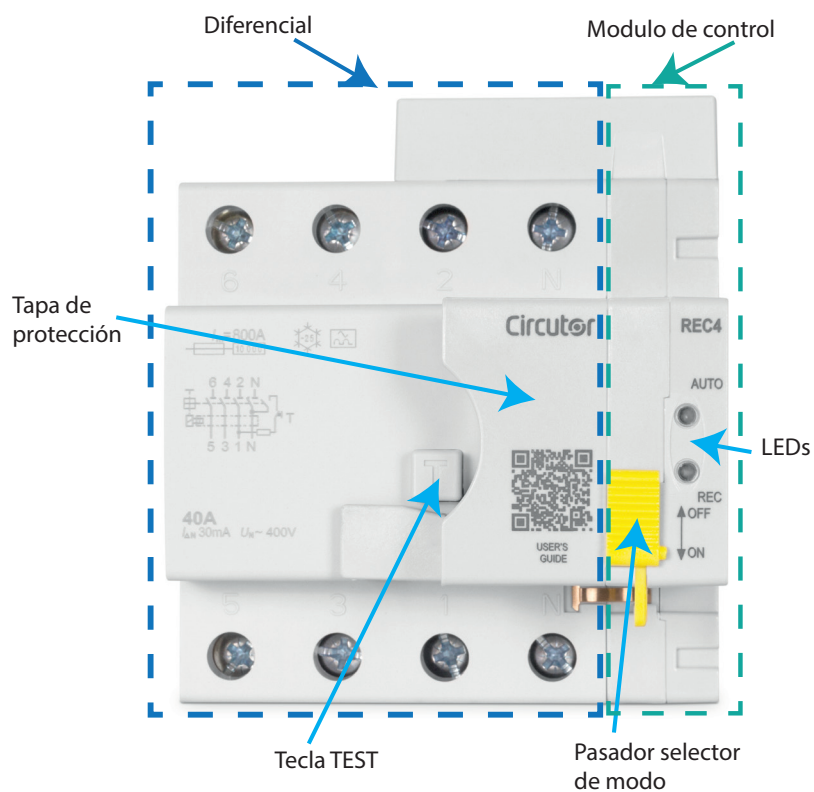


Figura 5: Descripción del REC4-4P.

4.2.- LEDs

El equipo dispone de dos LEDs, **AUTO** de color verde y **REC** de color rojo que nos indican el estado del **REC4** en todo momento. (Figura 6 y Tabla 4)

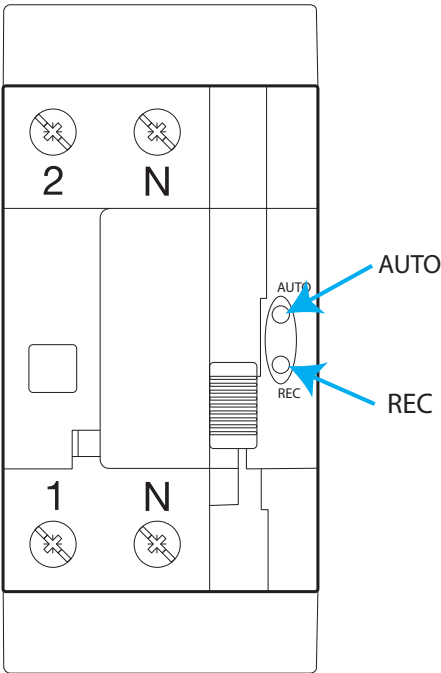


Figura 6: LEDs REC 4.

Tabla 4: Indicaciones en los LED.

AUTO	REC	Modo Funcionamiento	Estado del diferencial	Descripción
Apagado	Apagado	Manual	-	Equipo en modo de funcionamiento manual. El REC4 no está alimentado
Encendido	Apagado	Automático	ON	No hay iniciada ninguna secuencia de rearme.
Encendido	Parpadeo lento	Automático	OFF	Secuencia de rearme iniciada: Tiempo de temporización de la secuencia de rearme (Si aplica).
Encendido	Parpadeo Rápido	Automático	OFF	Secuencia de rearme iniciada: Supervisión de la corriente de fuga.
Encendido	Encendido	Automático	OFF	Se ha alcanzado el número máximo de reconexiones. La instalación está en modo de fallo permanente
Parpadeo Rápido	Parpadeo Rápido	Alarma	-	Asegurar que la conexión de neutro se ha realizado correctamente sobre el borne indicado. Si el equipo no se restablece al modo de funcionamiento correcto contactar con el SAT.

4.3.- PUESTA EN MARCHA

Una vez instalado el equipo es necesario realizar la siguiente secuencia de puesta en marcha para que funcione adecuadamente.

4.3.1.- MODO AUTOMÁTICO

Si el equipo va a funcionar en modo automático, ver Apartado “**4.4.2.- AUTOMÁTICO**”, la secuencia de puesta en marcha será:

- 1.- Poner el pasador selector de modo en Modo Manual (OFF).
- 2.- Levantar la tapa de protección del diferencial.
- 3.- Poner el contacto del diferencial en modo ON.
- 4.- Bajar la tapa de protección del diferencial.
- 5.- Poner el pasador selector de modo en Modo Automático (ON).

Nota: El pasador dispone de un orificio M2 donde se puede pasar un precinto o candado para bloquear el acceso al diferencial y cualquier intento de reconexión manual (Figura 7).

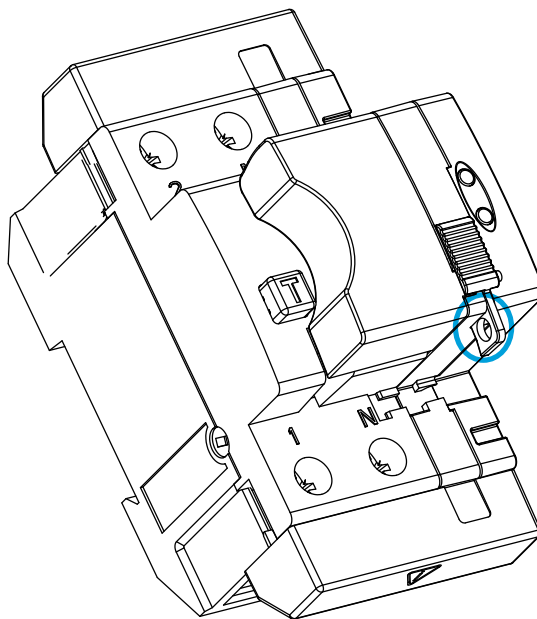


Figura 7: Orificio M2 del pasador para precintar el acceso al diferencial.

4.3.2.- MODO MANUAL

Si el equipo va a funcionar en modo manual, ver Apartado “**4.4.1.- MANUAL**”, la secuencia de puesta en marcha es:

- 1.- Poner el pasador selector de modo en Modo Manual (OFF).
- 2.- Levantar la tapa de protección del diferencial.
- 3.- Poner el contacto del diferencial en modo OFF.
- 4.- Bajar tapa de protección del diferencial (Opcional).

4.4.- MODOS DE FUNCIONAMIENTO

El equipo dispone de dos modos de funcionamiento, **Manual** o **Automático**, seleccionables a partir del pasador selector de modo (**Figura 4 y Figura 5**).

4.4.1.- MANUAL

El **REC4** puede trabajar en modo Manual como si fuera un interruptor diferencial estándar.

Para trabajar en este modo el pasador selector de modo debe estar completamente hacia arriba, posición OFF, para deshabilitar la reconexión automática del equipo. (**Figura 8**)

La reconexión del diferencial debe realizarse manualmente.

Los LED **AUTO** y **REC** están apagados.

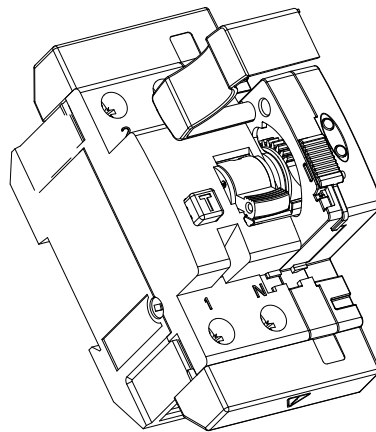


Figura 8: REC4 en modo manual, pasador selector de modo en OFF.

4.4.2.- AUTOMÁTICO

Para trabajar en modo Automático el pasador selector de modo debe estar completamente hacia la abajo, posición ON, para habilitar la reconexión automática del equipo. (**Figura 9**)

El LED **AUTO** esta encendido en todo momento y el LED **REC** en función del estado del equipo.

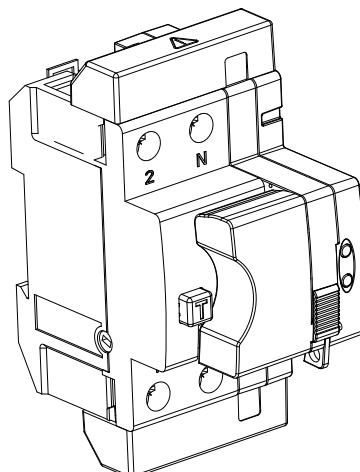


Figura 9: REC4 en modo automático, pasador selector de modo en ON.

El **REC4** permite un modo de reconexión automática:

- **Reconexión por aislamiento**, el equipo no realiza la reconexión hasta que la fuga no ha desaparecido.

4.4.2.1.- Reconexión por aislamiento

Después de una desconexión por disparo del diferencial el **REC4**, pasado un tiempo de temporización, realiza una medida para comprobar la existencia de una corriente de fuga. Si ésta no se produce inicia el rearme.

El **REC4** intenta realizar hasta un máximo de 3 medidas para comprobar la corriente de fuga, superadas éstas el equipo queda bloqueado sin posibilidad de reconectarse automáticamente.

Si el tiempo entre un rearme y el siguiente disparo es superior al tiempo de reinicio el contador de intentos de reconexión se inicializa a 0.

Los tiempos de temporización y reinicio dependen del intento de reconexión, tal y como se muestra en la **Tabla 5**.

Tabla 5: Tiempos de Temporización y Reinicio.

Reconexiones					
1		2		3	
Temporización	Reinicio	Temporización	Reinicio	Temporización	Reinicio
<3 seg	10 seg	20 seg	20 seg	180 seg	60 seg

La supervisión de la corriente de fuga se realiza midiendo la resistencia aguas abajo una vez que el diferencial ha disparado.

4.4.2.2.- Reinicio del contador de reconexiones

El contador interno de reconexiones se puede reiniciar de dos maneras:

- **Manualmente**, moviendo el pasador selector de modo de la posición ON a OFF y volviendo a la posición ON.
- **Automáticamente**, cuando después de la última reconexión pasa el tiempo de reinicio sin volver a dispararse.

4.4.2.3.- Reinicio del equipo en caso de bloqueo

En caso de bloqueo del equipo realizar la siguiente secuencia de rehabilitación:

- 1.- Revisar la instalación.
- 2.- Poner el pasador selector de modo en Modo Manual (OFF).
- 3.- Levantar la tapa del diferencial.
- 4.- Poner el contacto del diferencial en modo ON.
- 5.- Bajar la tapa del diferencial.
- 6.- Poner el pasador selector de modo en Modo Automático (ON).

Nota: El pasador dispone de un orificio M2 donde se puede pasar un precinto o candado para bloquear el acceso al diferencial y cualquier intento de reconexión manual (**Figura 7**).

5.- MANTENIMIENTO

Es necesario comprobar frecuentemente el interruptor diferencial.

Secuencia de test (**Figura 10**):

- 1.- Pulsar la tecla **TEST (T)**.
- 2.- Comprobar que el diferencia salta a la posición **OFF**.

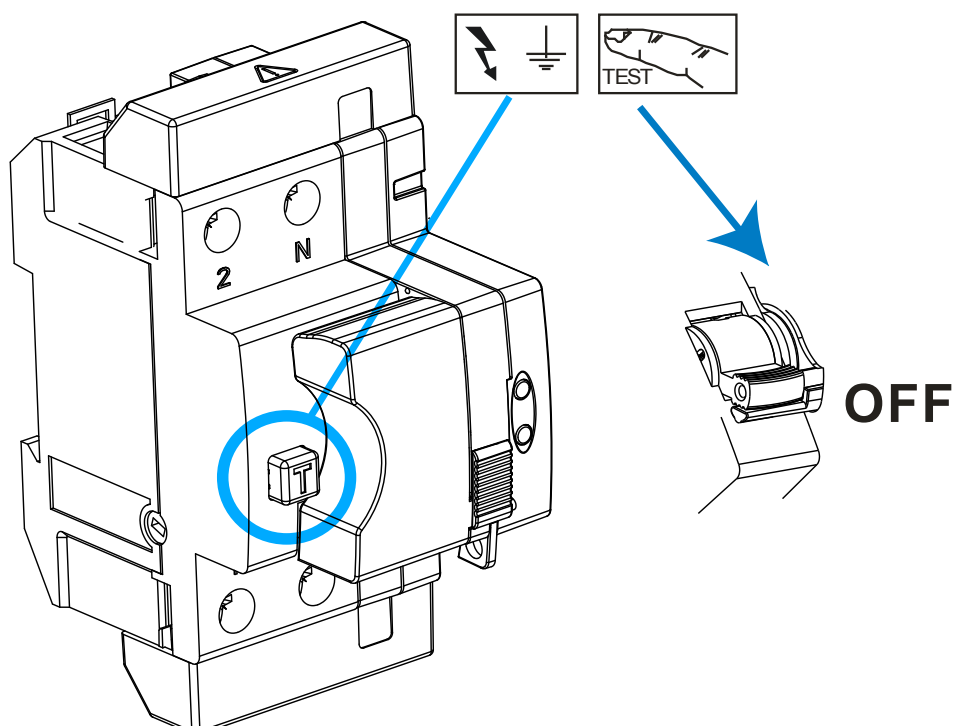


Figura 10: Secuencia de Test del interruptor diferencial.



En caso de fallo de la secuencia de Test póngase en contacto con el servicio postventa.

6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación		
Modo	Autoalimentado	
Tensión nominal	230V ~	
Tolerancia	± 15%	
Frecuencia	50Hz - 60Hz , ±5%	
Consumo máximo	5 VA	
Categoría de la instalación	CAT III 300V	
Interruptor diferencial		
Tensión nominal	REC4-2P	230 V ~
	REC4-4P	400 V ~
Corriente nominal (In)	REC4-2P-40-30	40 A
	REC4-2P-63-30	63 A
	REC4-2P-40-300	40 A
	REC4-2P-63-300	63 A
	REC4-4P-40-30	40 A
	REC4-4P-63-30	63 A
	REC4-4P-40-300	40 A
	REC4-4P-63-300	63 A
Sensibilidad (IΔn)	REC4-2P-40-30	30 mA
	REC4-2P-63-30	
	REC4-2P-40-300	300 mA
	REC4-2P-63-300	
	REC4-4P-40-30	30 mA
	REC4-4P-63-30	
	REC4-4P-40-300	300 mA
	REC4-4P-63-300	
Resistencia a ondas de choque	clase A , AC: 250A 8/20µs clase S: 3000A 8/20µs	
Resistencia al cortocircuito	Inc : 10000A a 230/400V con fusible gB 80A	
Clase	A (IEC 61008.1)	
Numero de polos	REC4-2P	2
	REC4-4P	4
Poder de cierre y corte	Im: 500 A	
Frecuencia de trabajo	50 / 60 HZ	
Circuito de medida		
Modelos REC4-2P-xx-30 : La supervisión de la corriente de fuga se realiza midiendo la resistencia aguas abajo del diferencial.		
Sensibilidad	Rd y Rd0	Respuesta del diferencial
30 mA	Rd < 8 KΩ	no rearme
	Rd0 > 16 KΩ	rearme
Interface con el usuario		
LEDs	2 LED : AUTO color verde y REC color rojo	

Características ambientales		
Temperatura de trabajo	Protección diferencial	-25°C ... +55°C
	Rearme automático	-10°C ... +55°C
Temperatura de almacenamiento	- 35°C ... +65°C	
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95%	
Altitud máxima	2000 m	
Resistencia a polución	Categoría 2	
Grado de protección	IP 20	
Características mecánicas		
Fijación	Carril DIN	
Peso	REC4-2P	296 g.
	REC4-4P	496 g.
Material	Plástico de policarbonato V0	
Color de la caja	RAL 7035	
Dimensiones (mm)	Figura 11 y Figura 12	
Normas		
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos doméstico y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales		UNE-EN 61008-1
Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) para interruptores automáticos, AD e ID de uso doméstico y análogo.		UNE-EN 50557
Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) para interruptores automáticos, AD e ID de uso doméstico y similar		UNE-EN 63024

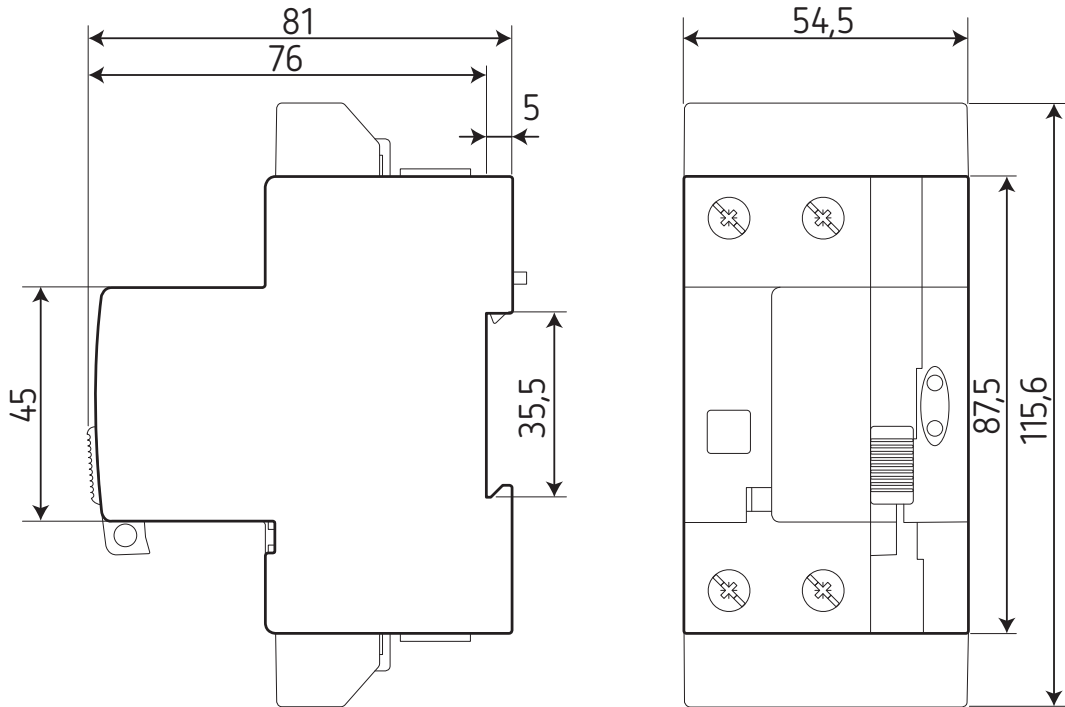


Figura 11:Dimensiones REC4-2P.

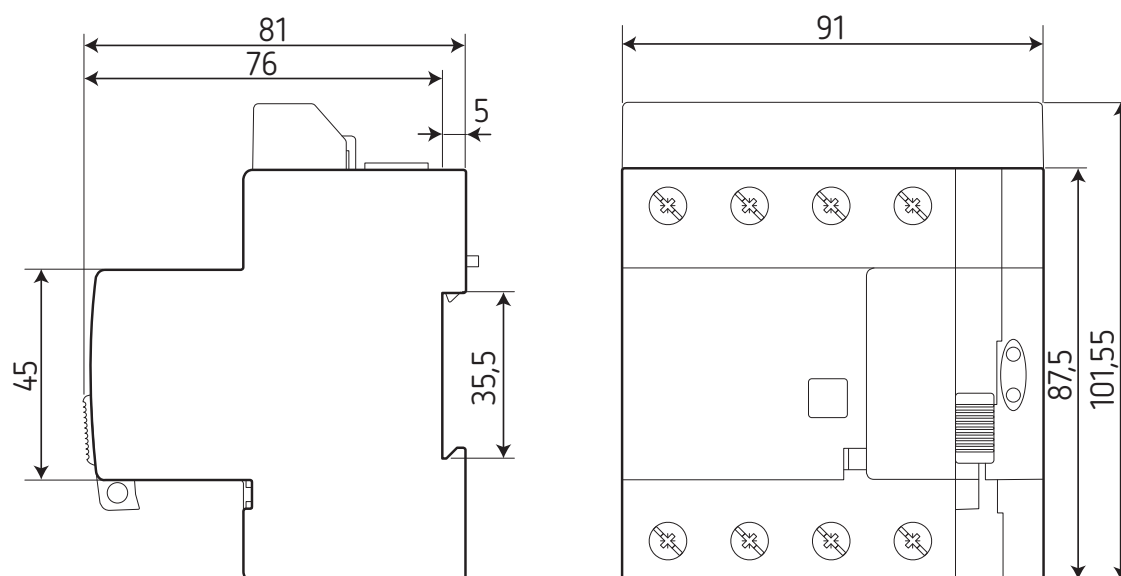


Figura 12: Dimensiones REC4-4P.

7.- SERVICIO TÉCNICO

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de **CIRCUTOR, SA**

Servicio de Asistencia Técnica

Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)

Tel: 902 449 459 (España) / +34 937 452 919 (fuera de España)

email: sat@circutor.com

8.- GARANTÍA

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos años a partir de la entrega de los equipos.

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto durante el período de garantía.



- No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.
- La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacenamiento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
- **CIRCUTOR** declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo. En consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos:
 - Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
 - Por agua, si el producto no tiene la Clasificación IP apropiada.
 - Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
 - Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
 - Si el comprador repara o modifica el material sin autorización del fabricante.

9.- CERTIFICADO CE



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de CIRCUTOR con dirección en Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) España

Producto:

Interrupción diferencial de reconexión automática

Serie:

REC 4

Marca:

CIRCUTOR

EL objeto de la declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente en la UE, siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables y las instrucciones del fabricante

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativos(s):

EN 50557 : 2011

Año de marcado "CE":

2018



EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of CIRCUTOR with registered address at Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain

Product:

RCCB with self-reclosing system

Series:

REC 4

Brand:

CIRCUTOR

The object of the declaration is in conformity with the relevant EU harmonisation legislation, provided that it is installed, maintained and used for the application for which it was manufactured, in accordance with the applicable installation standards and the manufacturer's instructions

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

It is in conformity with the following standard(s) or other regulatory document(s):

EN 50557 : 2011

Year of CE mark:

2018



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité exclusive de CIRCUTOR dont l'adresse postale est Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espagne

Produit:

RCCB avec système de reconexion type A

Série:

REC 4

Marque:

CIRCUTOR

L'objet de la déclaration est conforme à la législation d'harmonisation pertinente dans l'UE, à condition d'avoir été installé, entretenu et utilisé dans l'application pour laquelle il a été fabriqué, conformément aux normes d'installation applicables et aux instructions du fabricant

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

Il est en conformité avec la(les) suivante(s) norme(s) ou autre(s) document(s) réglementaire(s):

EN 50557 : 2011

Année de marquage « CE »:

2018



Viladecavalls (Spain), 23/11/2018
General Manager: Ferran Gil Torné





KONFORMITÄTSEKLRUNG UE

Vorliegende Konformitätserklärung wird unter alleiniger Verantwortung von CIRCUTOR mit der Anschrift, Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, ausgestellt

Produkt:

Differenzstromschutzschalter mit automatischer Wiedereinschaltung

Série:

REC 4

Marke:

CIRCUTOR

Der Gegenstand der Konformitätserklärung ist konform mit der geltenden Gesetzgebung zur Harmonisierung der EU, sofern die Installation, Wartung und Verwendung der Anwendung seinem Verwendungszweck entsprechend gemäß den geltenden Installationsstandards und der Vorgaben des Herstellers erfolgt.

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/UE: RoHS2 Directive

Es besteht Konformität mit der/den folgender/folgenden Norm/Normen oder sonstigem/sonstiger Regelwerk/Regelwerken

E N 5 0 5 5 7 : 2 0 1 1

Jahr der CE-Kennzeichnung:

2018



DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE

A presente declaração de conformidade é expedida sob a exclusiva responsabilidade da CIRCUTOR com morada em Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha

Produto:

Interrupor diferencial com rearme automático

Série:

REC 4

Marca:

CIRCUTOR

O objeto da declaração está conforme a legislação de harmonização pertinente na UE, sempre que seja instalado, mantido e utilizado na aplicação para a qual foi fabricado, de acordo com as normas de instalação aplicáveis e as instruções do fabricante.

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/UE: RoHS2 Directive

Está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s):

E N 5 0 5 5 7 : 2 0 1 1

Ano de marcação "CE":

2018



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di CIRCUTOR, con sede in Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spagna

prodotto:

Interruttore differenziale autorimanebile

Serie:

REC 4

MARCHIO:

CIRCUTOR

L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea, a condizione che venga installato, mantenuto e utilizzato nell'ambito dell'applicazione per cui è stato prodotto, secondo le norme di installazione applicabili e le istruzioni del produttore.

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/UE: RoHS2 Directive

È conforme alle seguenti normative o altri documenti normativi:

E N 5 0 5 5 7 : 2 0 1 1

Anno di marcatura "CE":

2018




Viladecavalls (Spain), 23/11/2018
General Manager: Ferran Gil Torné



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy CIRCUTOR z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Hiszpania

produkt:

Wyłącznik różnicowo-prądowy z samoczynnym ponownym
załączaniem

Seria:

REC 4

marka:

CIRCUTOR

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami
prawodawstwa harmonizacyjnego w Unii Europejskiej pod
warunkiem, że będzie instalowany, konserwowany i użytkowany
zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został wyprodukowany,
zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi
instalacji oraz instrukcjami producenta

2014/35/UE: Low Voltage Directive 2014/30/UE: Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/UE: RoHS2 Directive

Jest zgodny z następującą(y) normą(ami) lub innym(i)
dokumentem(ami) normatywnym(i):

EN 50557 : 2011

Rok oznakowania "CE":

2018

CIRCUTOR, SA – Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain
(+34) 937 452 900 – info@circutor.com



Viladecavalls (Spain), 23/11/2018
General Manager: Ferran Gil Torné

CIRCUTOR, SA

Vial Sant Jordi, s/n

08232 - Viladecavalls (Barcelona)

Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14

www.circutor.es central@circutor.com